

Опис

Форсунка FIREKILL™ Low Pressure Water mist OH-VSO - це автоматична, підвісна форсунка до розпилення водяного туману низького тиску, яка ідеально підходить для житлових районів, офісів, зон обробки даних, переговорних кімнат, готелів, музеїв, зон відпочинку в ресторанах, установ, шкіл і таких застосувань. Різна обробка та додаткова пофарбована обробка роблять систему сумішню майже з кожним типом поверхні.




Затвердження

Форсунка FIREKILL™ OH-VSO була успішно випробувана і затверджена до стандарту FM5560 для fm HC1.. Це означає, що система може бути використана в широкому спектрі приміщень, визначених в NFPA13 і 750, і Ordinary Hazard 1, визначених в EN 14972.


Технічні характеристики

Зосновні характеристики	
Мінімальний робочий тиск води	8 бар
Максимальний робочий тиск води	16 бар
К-фактор (метричний)	16,7 (л/мин@1 бар)
Номинальна темп. спрацювання	57°C
Інші номінальні температури спрацювання	68°C, 79°C, 93°C
Індекс відгуку часу (метричний)	RTI < 50 швидкість реакції
Розмір краплі	DV90 < 300 мкм
Застосування	
Покриття (макс.)	20,25 м² (4,5м x 4,5м)
Відстань до стіни (макс.)	2.25 м
Розмір номера (макс.)	Необмежений м²
Висота (макс)	5 м
EN 14972 з DnV OH1	0 - 6 м
EN 14972 з DnV OH1	6 м - 12 м
EN 14972 з DnV OH4	6 м - 12 м
Специфікація	
Вага	0,211 кг
Матеріал	Латунь
Покриття	NiSn
Сито	Нержавіюча сталь
Гвинт	1/2" BSP/BSP-T/NPT
Стандартна обробка	Хром, Білий RAL 9010
Інша обробка	Інші кольори RAL
Гідравлічна система	
Щільність води	2,3 мм/м²
Мінімальний час спрацювання	Відповідно до вимог АНЖ
Мінімальна площа конструкції	Відповідно до вимог АНЖ
Інші продукти які використовуються у системі	
Сигнальний клапан	WAC
ОН Розетка	OH-R(2)-T / OH-R(2)-TG
ОН Трубний ключ	OH-S42

Виміри

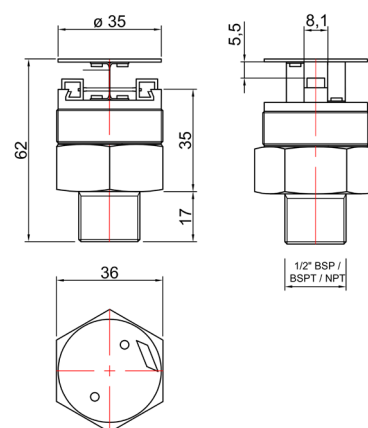

Графік розпилення

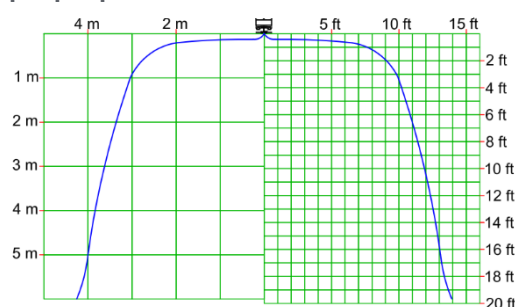

Інсталяція

Форсунки ОН-VSO встановлюються стелю, використовуючи монтажний ключ ОН-S 42, щоб не пошкодити форсунку та стелю, з максимальною відстанню 4,5 м між форсунками і максимум 2,25 м до будь-якої стіни.


FIREKILL™ ОН-VSO повинна встановлюватися тільки в чистих, некорозійних трубних системах, які не викликають гальванічної корозії форсунки, компонентів системи і підвісок труб, а також з чистими промитими внутрішніми поверхнямию. Вода повинна бути без хлоридів і домішок. Після успішної установки форсунки, розету ОН-R(2)-Т або ОН-R(2)-ТН потрібно прикрутити до сопла, завершивши таким чином процес установки. Насадка також може бути поверхнево змонтована у відкриту трубну роботу. Система повинна бути встановлена з використанням матеріалів, визнаних прийнятними для органів влади, що мають юрисдикцію.

Обережно

FIREKILL™ ОН-VSO -містить у собі крихкий компонент - шкляну колбу. При установці насадки FireKill™ ОН-VSO повинні використовуватися тільки монтажні ключі VID ОН.

Скинуті або іншим чином пошкоджені насадки перевстановлювати не слід.

Типовий план

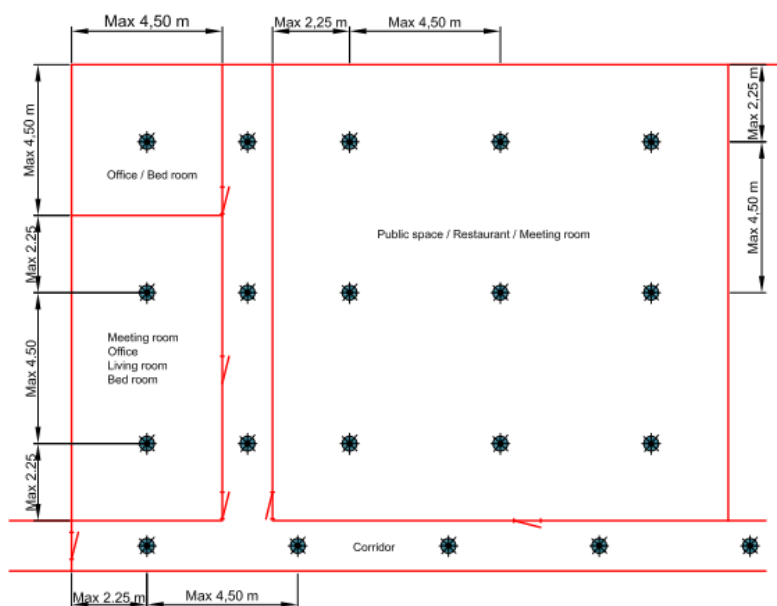

Контакти

Для отримання додаткової інформації про **ВБИВСТВО ВОГНЮ™** Продукти, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів за адресою Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Вся інформація в цьому документі надається «як є», без гарантії повноти, точності, функціональності, своєчасності або результатів, отриманих від використання цієї інформації.