

Опис

SYSTEM FIREKILL™ Model ACCU Tool Cabinet Protection розроблена і випробувана для захисту зарядних станцій для інструментів системи ACCU, що зберігаються в шафі.

Віна складається з регулюючих клапанів SUFA, розроблених для забезпечення протипожежного захисту локалізованих територій. Клапани SUFA дозволяють системним проектувальникам та установникам адаптувати спринклерні системи або системи розпилення водяного туману низького тиску, до конкретних місць та застосувань. В додатку до клапана SUFA Control йде 22 мм труба з попередньо прорізнаними отворами M10 для форсунок Model F1 і реле тиску в 2 бари, що контролює тиск.

Клапан SUFA



Технічні характеристики

Специфікація			
Ім'я	СУФА 100	Форсунка F1	N-труба
Робочий тиск	0,5 бар – 10 бар	2 бар – 10 бар	0 – 16 Бар
K-фактор	97 л/мин@1 Бар	1,11 л/мин@1 Бар	Н/Д
Номінальні темп. спрацювання	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C	Н/Д	Н/Д
З'єднання	3/4" BSP гвинт	M10 x 1	Прес 22 мм
Матеріали	Латунний CuZn58	СС 303	СС 316
Покриття	NiSn	Природний	Природний
Вага	0,60 кг	0,024 кг	
Час роботи	10 років		

Форсунка



Інсталяція



При установці з'єднані труби не повинні підтримуватися клапанами SUFA, всі труби повинні бути закріплені за допомогою трубних вішалок. Клапани повинні встановлюватися тільки в місцях, вільних від вібрацій. Клапани SUFA повинні бути розміщені з простором 50 мм між теплочутливим елементом і предметами навколо клапана.

Клапани SUFA застосовуються як в системах сухих труб, так і в мокрих і можуть бути використані як система попередньої дії; в цьому випадку клапани повинні бути електрично звільнені блоками виявлення пожежі, такими як детектори диму або полум'я.

Рекомендується встановлювати контрольний/ сигнальний клапан вгору за течією від SUFA Valves, щоб перекрити подачу води в форсунки після активації.

Клапанна модель SUFA 100 (1X / 2X)

Форсунка моделі F1

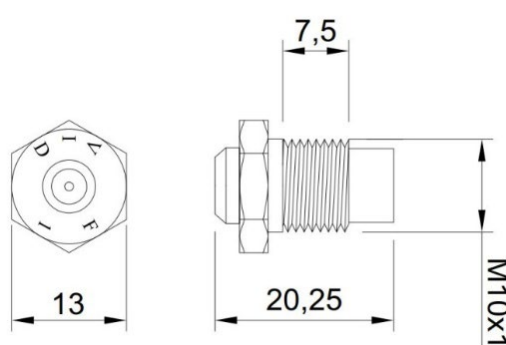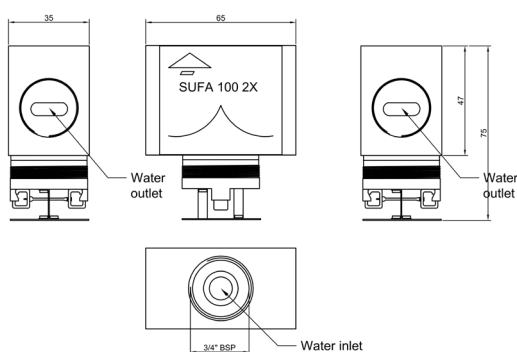


Обережно

Система клапанів SUFA містить чутливу скляну колбу, яка визначає температуру спрацьовування форсунок. Тому з клапанами потрібно поводитися з великою обережністю. Клапани SUFA повинні бути оглянуті і перевірені при отриманні; щоб було підтверджено, що скляна колба ціла. Перевірте також, чи номінальна температура спрацьовування правильна. Номінальна температура скляної колби може бути підвищена не більше ніж на 30 дгС вище номінальної температури на ділянці, що охороняється. Однак мінімальний температурний показник скляної колби становить 57 дгС.

Типова труба. (Прес-фітинги 22 мм не є частиною постачання ВФК)

Кількість насадок доводиться розраховувати передбагатьох шафою в залежності від розміру шафи.

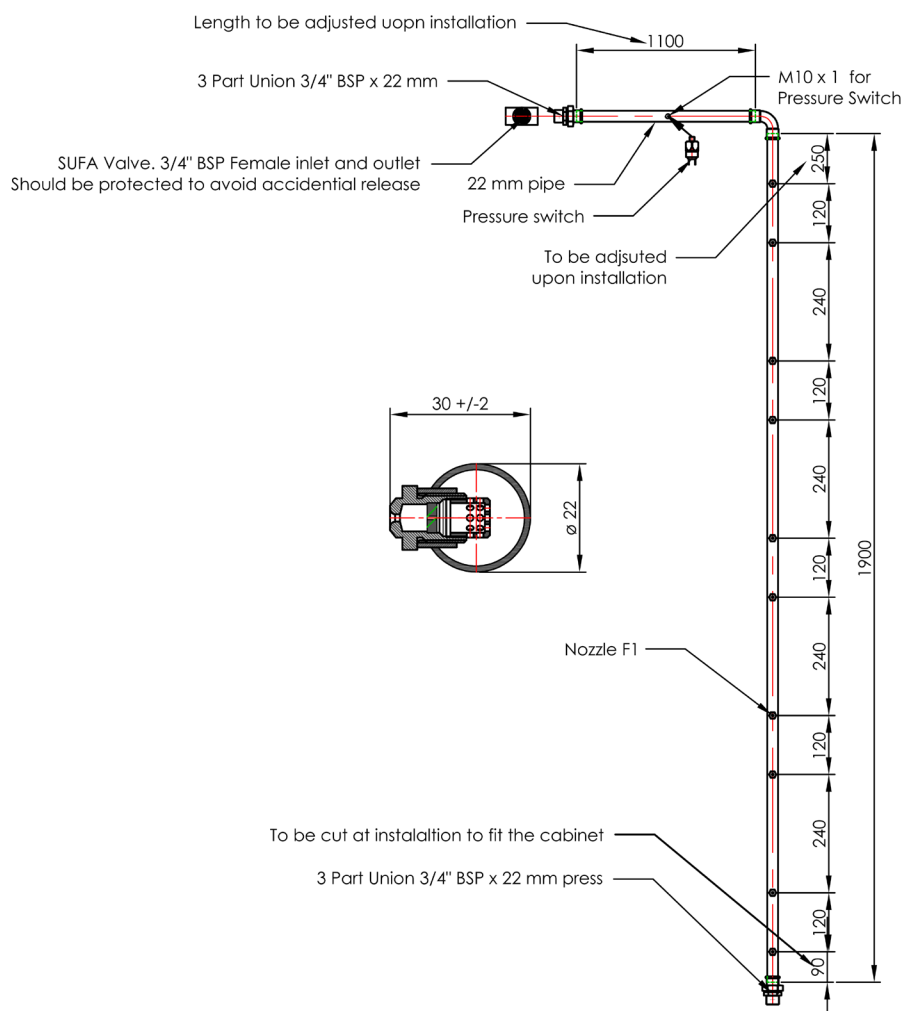

Контакт

Для отримання додаткової інформації про продукцію **TM FIREKILL**, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів за адресою Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Вся інформація в цьому документі надається «як є», без гарантії повноти, точності, функціональності, своєчасності або результатів, отриманих від використання цієї інформації.