

Опис

Насадка до розпилення водяного туману при низькому тиску **FIRE KILL™** Low Pressure ОН-PX 2 Ідеально підходить для таких задач, як заглушення вогню, що не входить до категорії небезпеки ОН-1, ОН-2 і ОН-3 і забезпечує високу надійність і підвищену продуктивність пожежогасіння. Різноманітне покриття та додаткове фарбування дозволяють системі поєднуватися майже з будь-яким типом поверхні.




Затвердження

FIRE KILL™ ОН-PX 2 була випробувана відповідно до FM5560:2021 Додаток P Fire Tests для систем Watermist для захисту незбиральних нагромаджень, Категорія небезпеки 2 (ОН-2/НС-2) та Категорія небезпеки 3 (ОН-3/НС-3) та EN14972-1:2020 Додаток А в акредитованій пожежно-випробувальній лабораторії ISO 17025.


Технічні характеристики

Основні характеристики	
Положення	Підвісна
Мінімальний робочий тиск води	8 бар
Максимальний робочий тиск води	16 бар
К-фактор (метричний)	19,0 (л/мін@1 бар)
Номінальні температури випуску	57°C ,68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Час спрацювання (індекс)	RTI < 50 клас швидкої відповіді
Розмір краплі	DV90 < 300 мкм
Застосування	
Покриття / Інтервали (макс.)	13,00 м² (3,6м x 3,6м)
Відстань до стіни (макс.)	1.80 м
Висота (макс.)	7,1 м
Специфікація	
Вага	0,211 кг
Матеріал	Латунь
Покриття	NiSn
Сито	Нержавіюча сталь
Гвинт	1/2" БСП/БСП-Т/ДНІЯЗ
Стандартна обробка	Хром, Білий РАЛЬ 9010
Інша обробка	Інші кольори RAL
Гідравлічна система	
Щільність води	4. 15 мм/м²
Мінімальний час роботи системи	60 хв.
Мінімальна кількість при плануванні	9 форсунок
Інші продукти, які будуть встановлені в системі	
Зворотний клапан сигналізації	WAC
ОН Розетка	ОХ-Р(2)-Т / ОХ-Р(2)-ТГ
ОН Монтажний ключ	ОХ-С42

Виміри

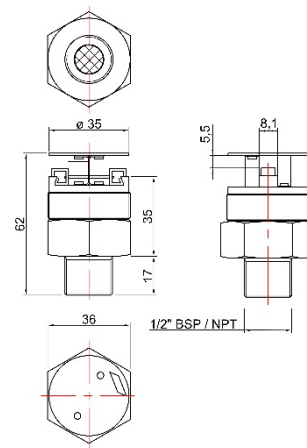

Графік розпилення

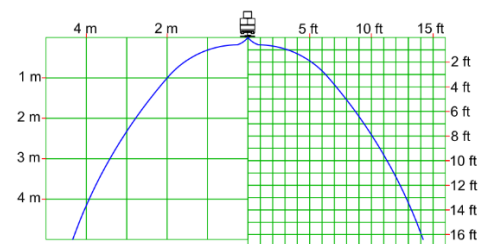

Інсталяція

Форсунки ОН-РХ2 встановлюються стелю, використовуючи монтажний ключ ОН-S 42 щоб пошкодити ні форсунку, ні стелю, а ні трубу, з максимальною відстанню 3,6 м між форсунками і максимум 1,80 м між будь-якими стінами.


FIRE KILL™ ОН-РХ 2 повинен встановлюватися тільки в чистих, некорозійних трубних системах, які не викликають гальванічної корозії в: форсунці, компонентах системи і вішаках труб, а також з чистими внутрішніми поверхнями. Якість води повинна бути приближена до питної без домішок. Після успішної установки сопла розетки ОН-R(2)-Т або ОН-R(2)-ТН потрібно прикрутити до сопла, завершивши таким чином процес установки. Насадка також може бути поверхнево змонтована у відкриту трубну роботу. Система повинна бути встановлена з використанням матеріалів, визнаних прийнятними для органів влади, що мають юрисдикцію.

Обережно

FIRE KILL™ ОН-РХ 2 - містить у собі крихкий компонент - шкляну колбу. При установці сопла **FIRE KILL™** ОН-РХ 2 слід використовувати тільки VID ОН- монтажні ключі.

Впадлі або іншим чином пошкоджені насадки перевстановлювати не слід.

Типовий план

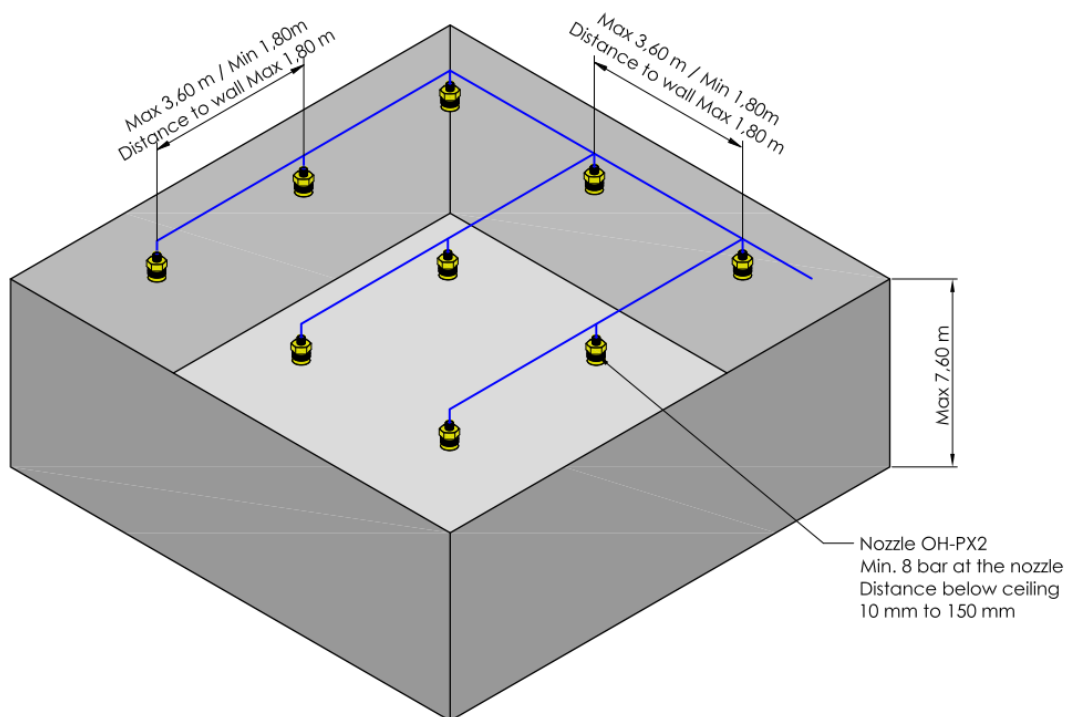

Контакти

Для отримання додаткової інформації про продукцію **FIRE KILL™**, будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом продажів за адресою Sales@vidfirekill.com

VID Fire-Kill APS не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Вся інформація в цьому документі надається «як є», без гарантії повноти, точності, функціональності, своєчасності або результатів, отриманих від використання цієї інформації.